A - A 1 - 20

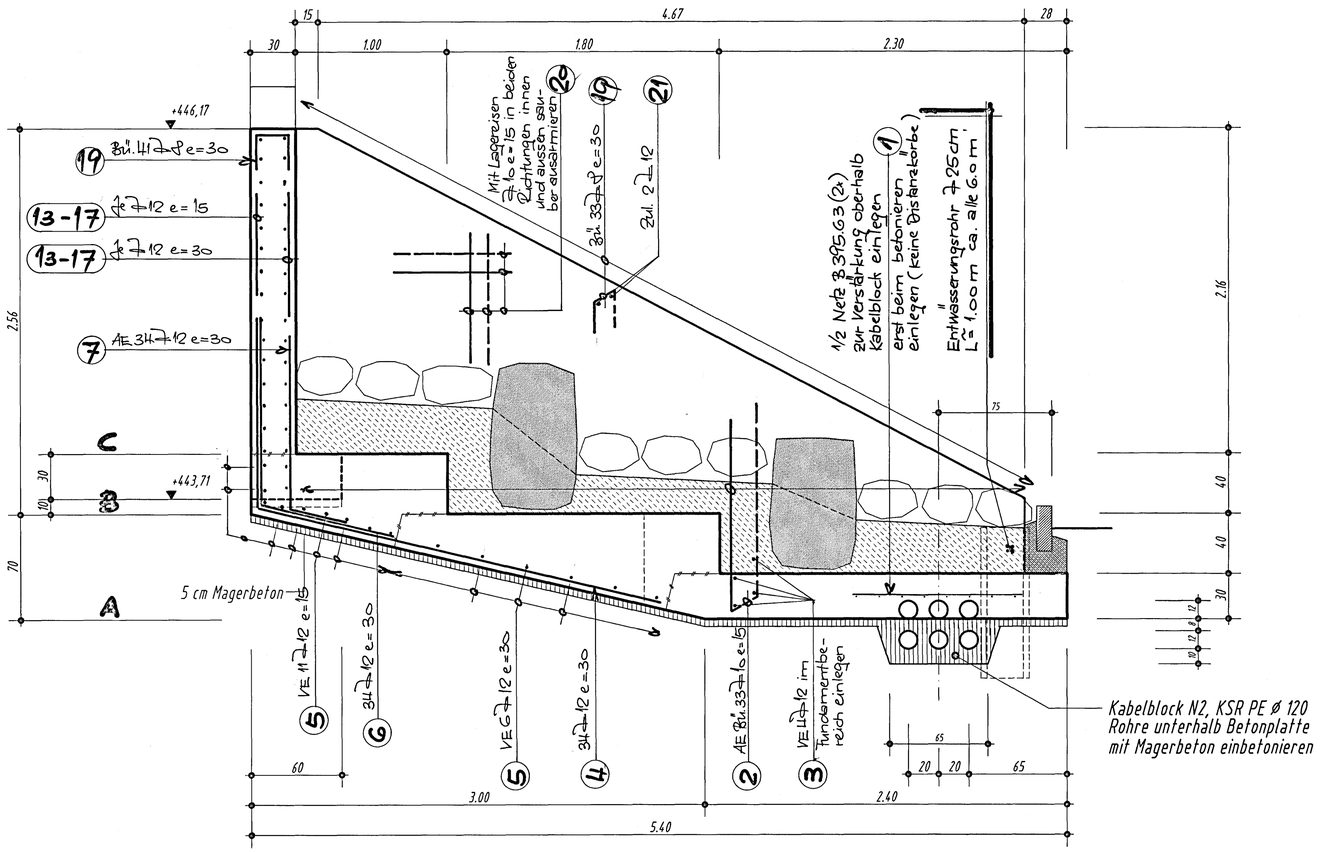

Grundriss Element 1 1:50

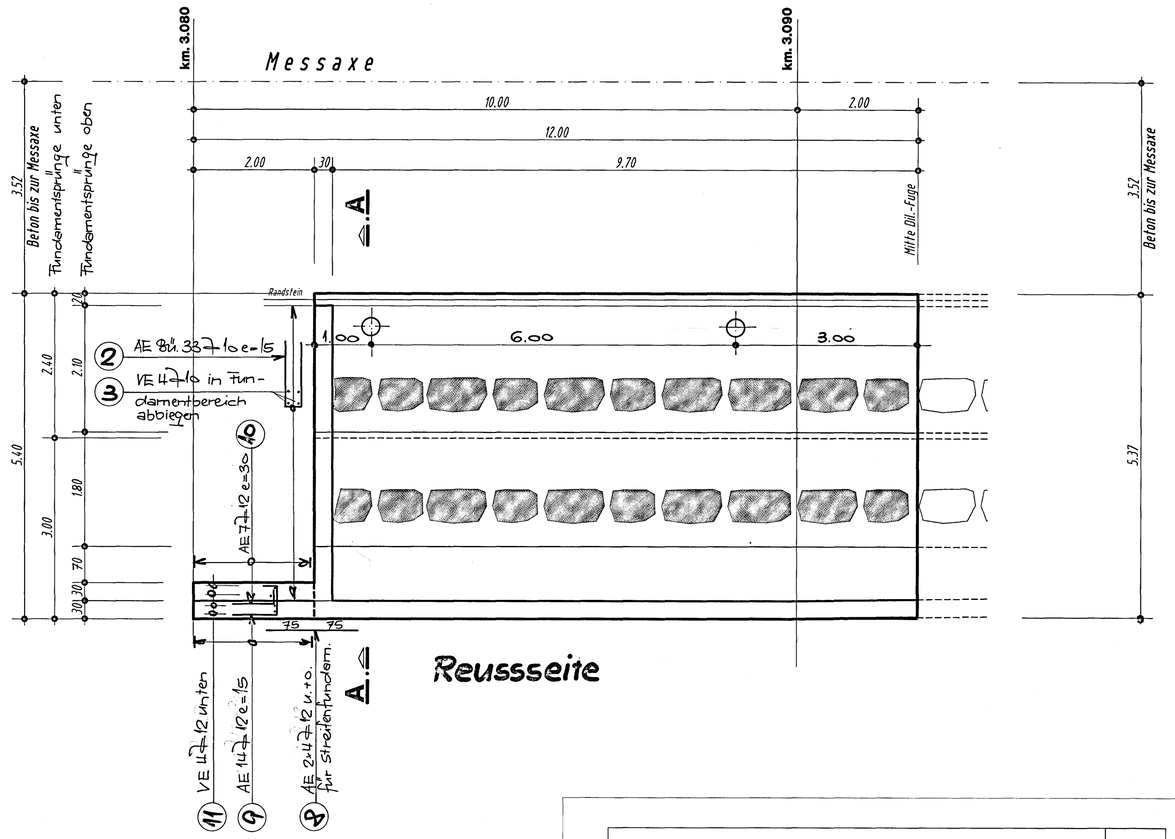

Reussseite

Ansicht Element 1 1:50

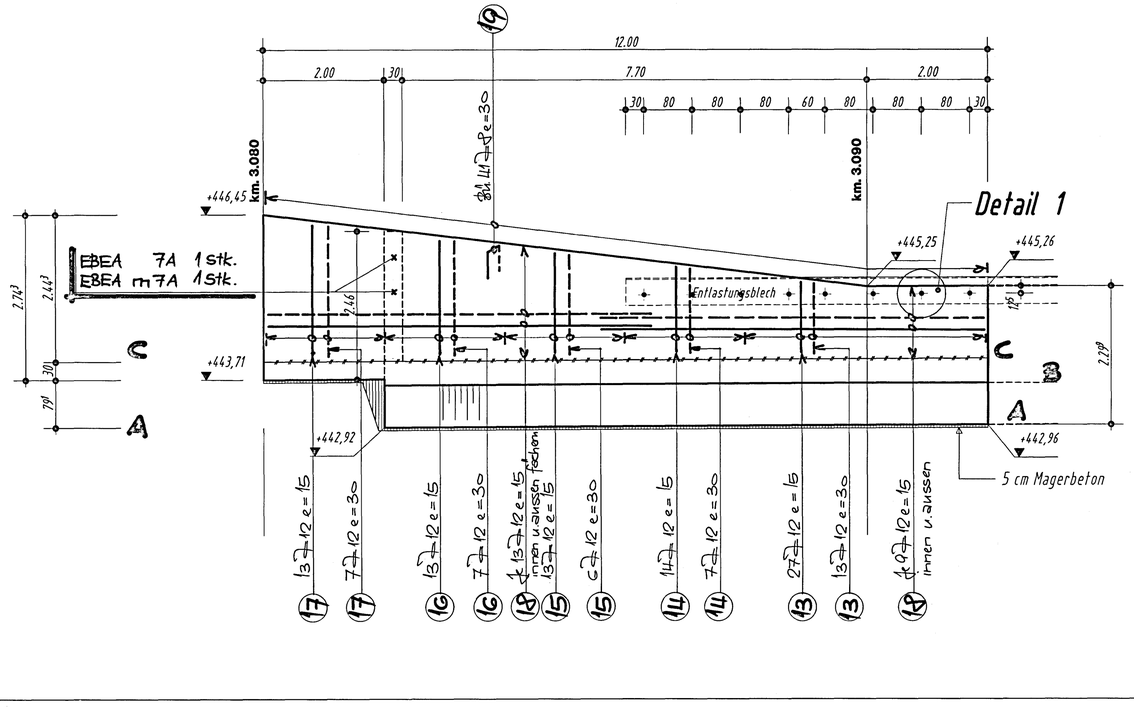

Pos. 12 = Montageeisen zum fixieren der Anschlussarm.

Detail 1 1:10

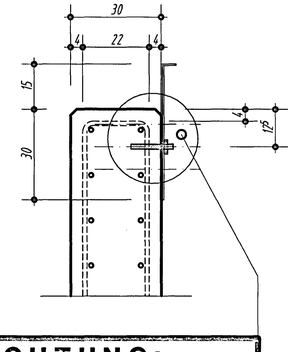

ACHTUNG:
Im Bereich der Gewindestange für das Entlastungsblech darf sich weder die vertikale noch die horizontale Armierung befindon !!

bei Dil.-Fuge 1 cm Sagex einlegen

Dazu Eisenliste Nr. 2260 – 575 (Fundamente)

Dazu Eisenliste Nr. 2260 – 576 (Wände)

Betonüberdeckung = 4 cm, unten und oben, innen und aussen

Beton B 35/25 PC 300 kg/m³

Alle sichtbaren Kanten mit einer Dreikantleiste brechen

KANTON URI

AMT FÜR TIEFBAU / ABT. WASSERBAU

Hochwasserschutz Reuss

Abschnitt See - Attinghausen

Entlastungsanlage 2 Reuss km. 3.080 - 3.260

Schalung und Armierung Element 1

Plan des ausgeführten Bauwerkes

Massstab	Plan Format	Plan Nummern	
		Kant. Bauamt	Ingenieurbüro
1:50, 1:20, 1:10	60 x 84	954 - 574 A	2260 - 574 A

Projektverfasser

INGENIEURGEMEINSCHAFT
Projekta AG / Basler & Hofmann
6460 Altdorf

Rev.	Beschrieb	Gez.	Gepr.	Gen.	Datum
—	Erstausgabe	Gr.			19. Jan. 1999
A		PW	Ca.		August 99
B					
C					
D					
E					

Genehmigung

	—	A	B	C	D	E
Eingang						
gegrüft						

2260-574 20.01.99 10:05